



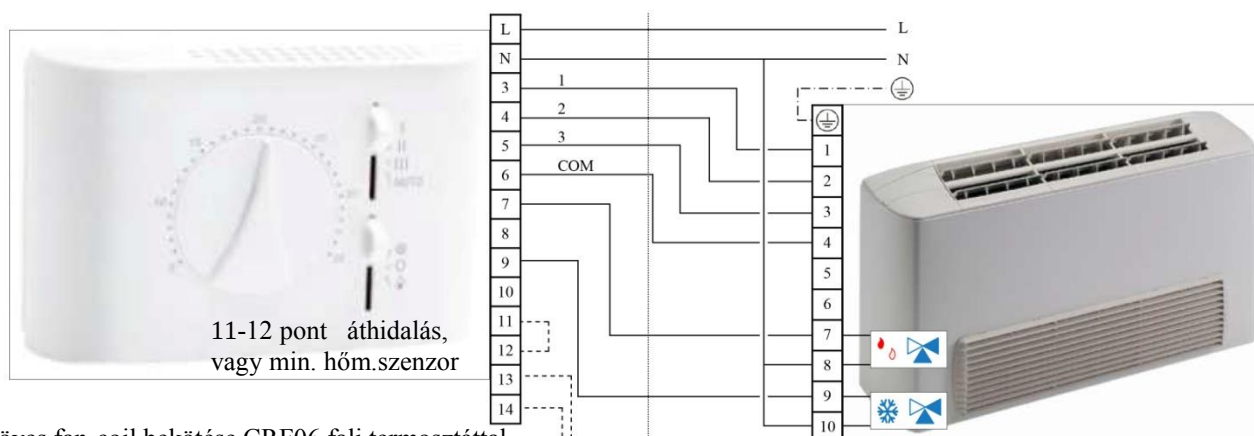

4 csöves fan-coil bekötése CRF06 fali termosztáttal lég- és vízdali szabályzásra (J1 A pozícióban).
2 csöves fan-coil esetén a szelepet a termosztát 7-es kapocspontjára kell kötni (J1 B pozícióban).
Csak vízdali szabályzáshoz a J3-t A pozícióba kell állítani (ventilátor folyamatosan megy).

Külső NTC hőmérséklet szonda, másik helyiség, padló, fal vagy légszorna stb. érzékelésre
OPCIÓ!

CRF 06 termosztát,
2- 4 csöves fan-coil,
lég- és vízdali szabályzásra

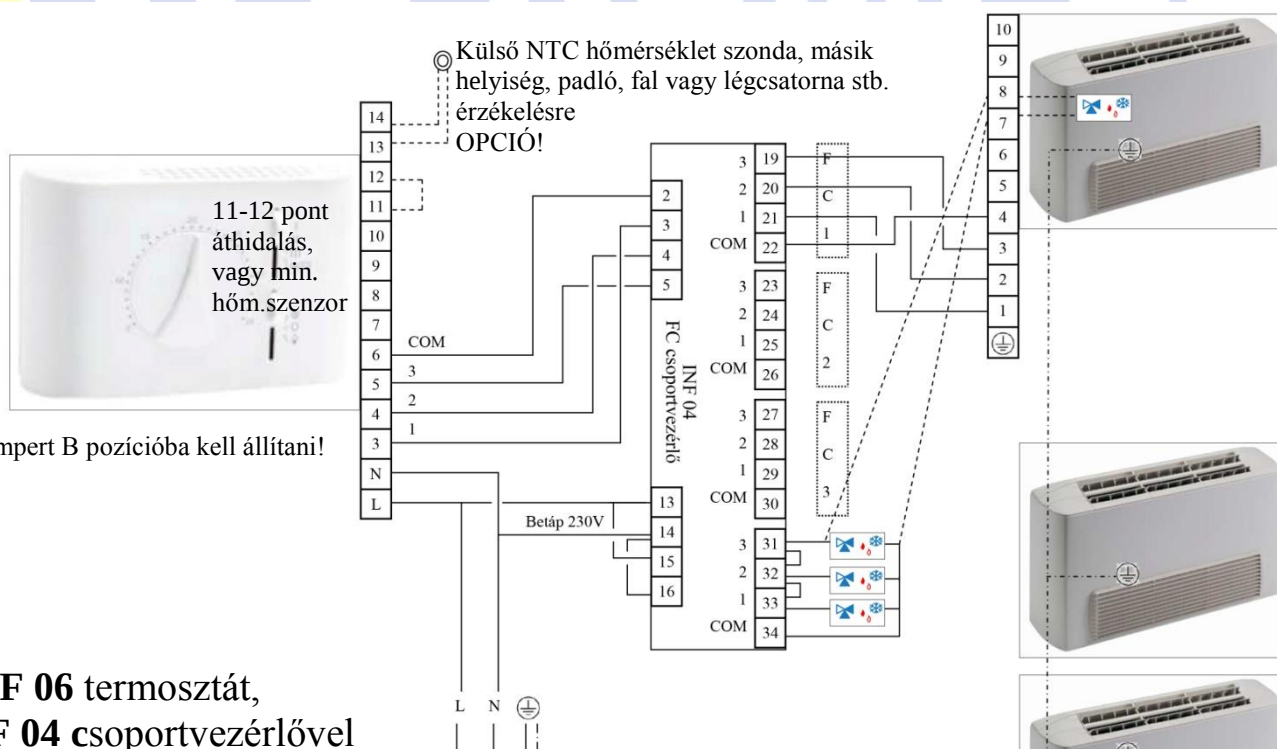

CRF 06 termosztát,
INF 04 csoportvezérlővel
3 fan-coil 3 szelep vezérlésre
(csak 2 csöves rendszer és lég- és vízdali szabályzás esetén)

